

Türhöhen

Im Bestand, lichte Höhe 1,95m. Lage unter statisch relevantem Unterzug.

Anforderung nach DIN 18040-2 zu **barrierefreien Türen**, lichte Höhe: 2,05m


>> Antrag auf Abweichung erforderlich!



Tiefgaragen-Stellplätze

GaragenVO schreibt höhere Anforderungen an Breite der Stellplätze und Fahrgassen vor als im Bestand vorhanden.

>> **Reorganisation und Reduktion Stellplätze durch Mobilitätskonzept**

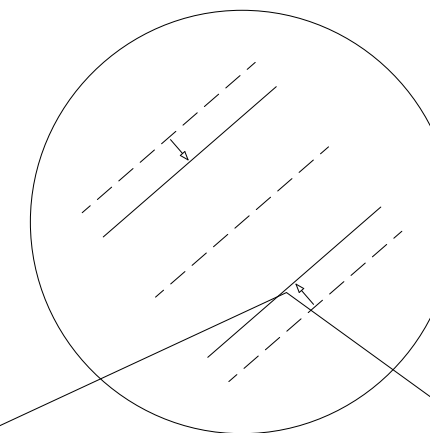

Schallschutz

Abweichende Schallschutzstandards innerhalb einer Wohneinheit:

Mittelzone nur **Mindestschallschutz**

Schallschutz im Anbau nach **Neubaustandard**

